



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



BITÁCORA DE MANTENIMIENTOS

12 de Julio de 2025



MANTENIMIENTOS

HOJA DE ACCIONES


Con relación a la mesa N° 12 y el acuerdo 6 del listado de las prioridades del reacondicionamiento inmediato.



CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD SANTO TOMÁS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO A INSTALACIONES DEL CICS UST PARA REGRESO A CLASES

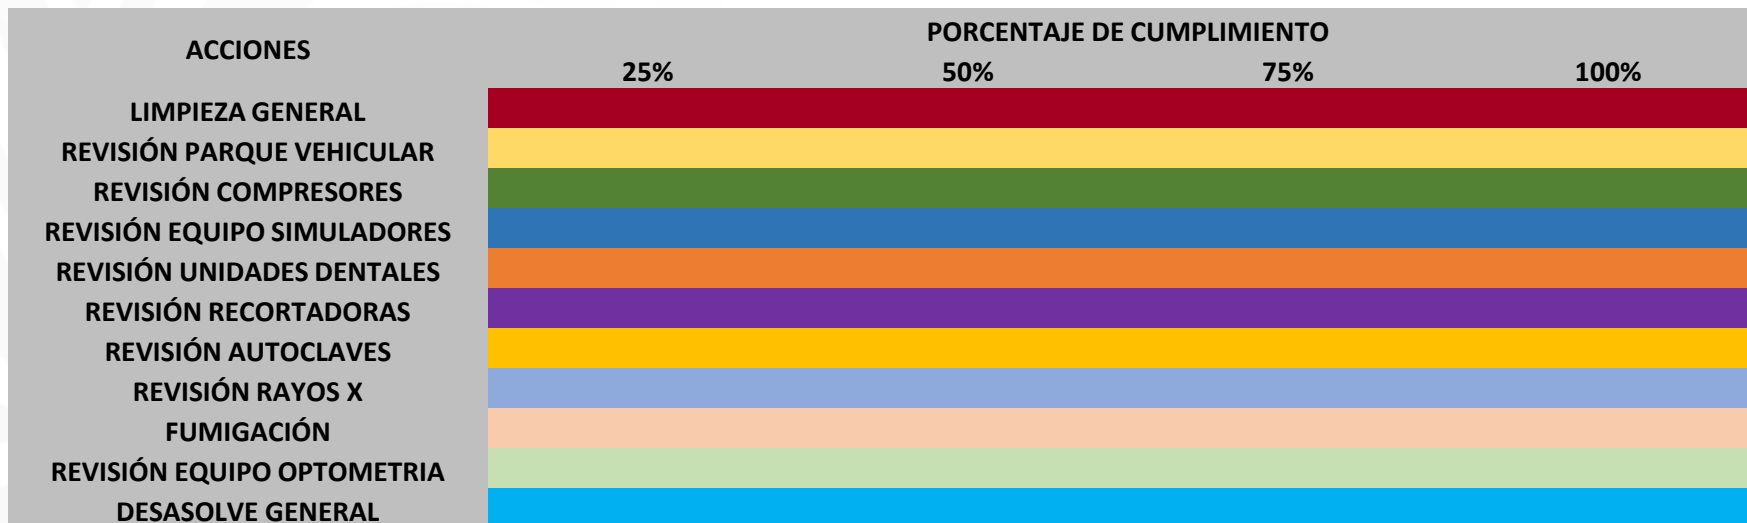




MANTENIMIENTOS

LIMPIEZA GENERAL

Se realiza la limpieza profunda a las diferentes áreas, tales como: azoteas, Salones, canchas, pasillos laboratorios y clínicas.



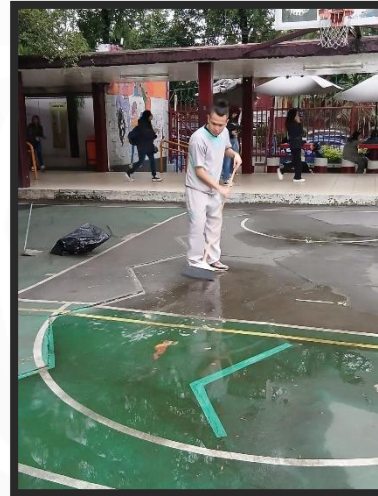




MANTENIMIENTOS

REVISIÓN PARQUE VEHICULAR

Se realiza la revisión al encendido y motores del parque vehicular del Centro

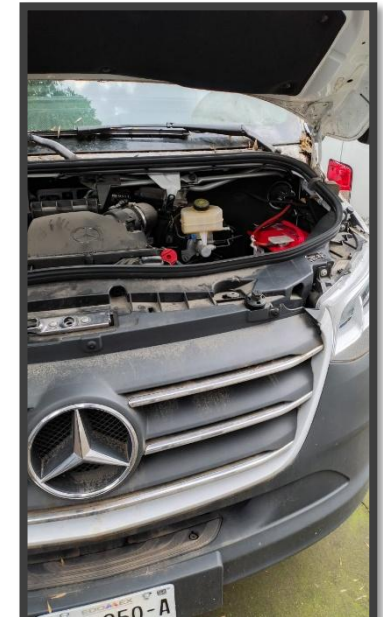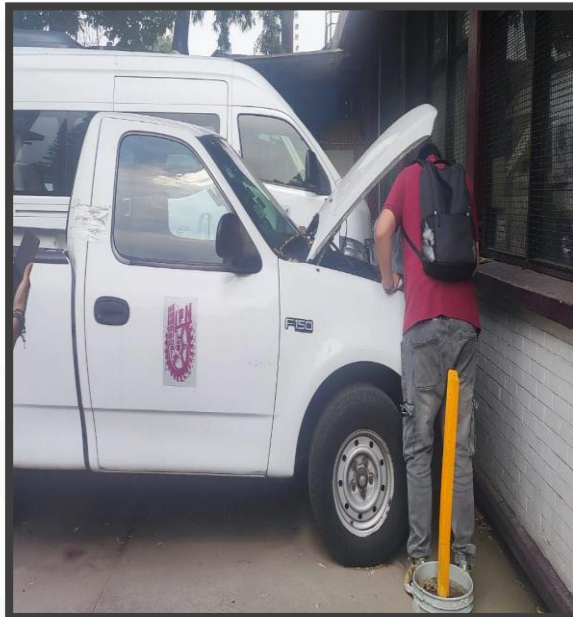
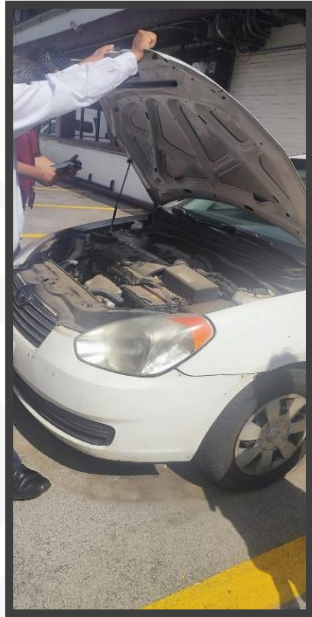




MANTENIMIENTOS

REVISIÓN COMPRESORES

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a Compresores que Alimentan las clínicas de Odontología.


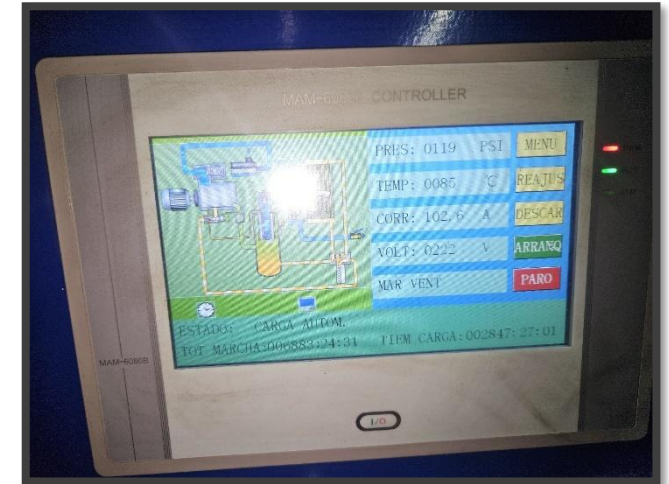
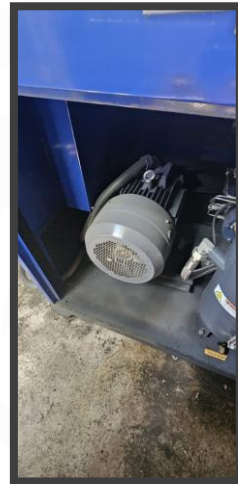




MANTENIMIENTOS

REVISIÓN UNIDADES DENTALES


Se realiza mantenimiento de reacondicionado de la Unidades Dentales de la Clínica Principal y las 2 anexas

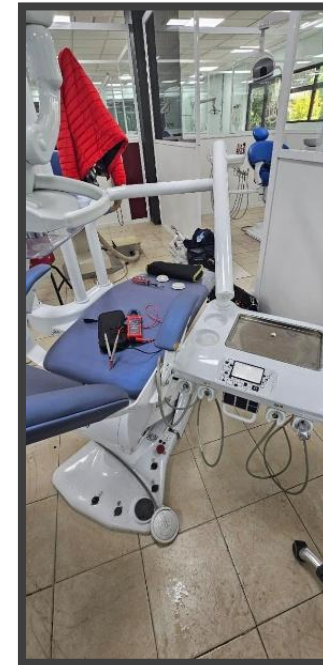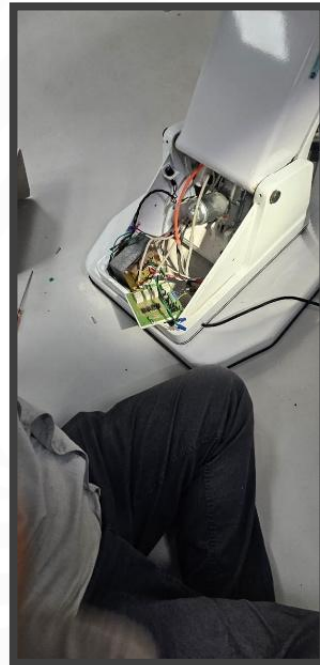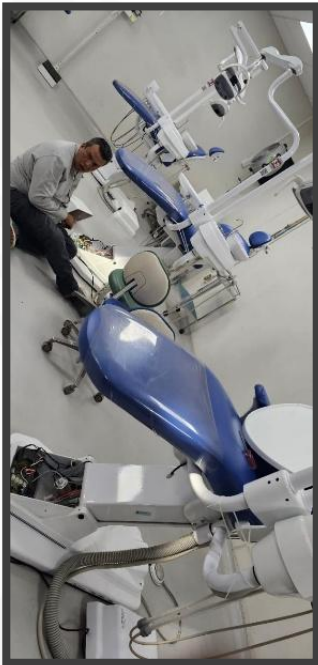

MANTENIMIENTOS

REVISIÓN RECORTADORAS

Se realizan los mantenimientos preventivos a las 06 recortadoras, por la Empresa White Solutions.

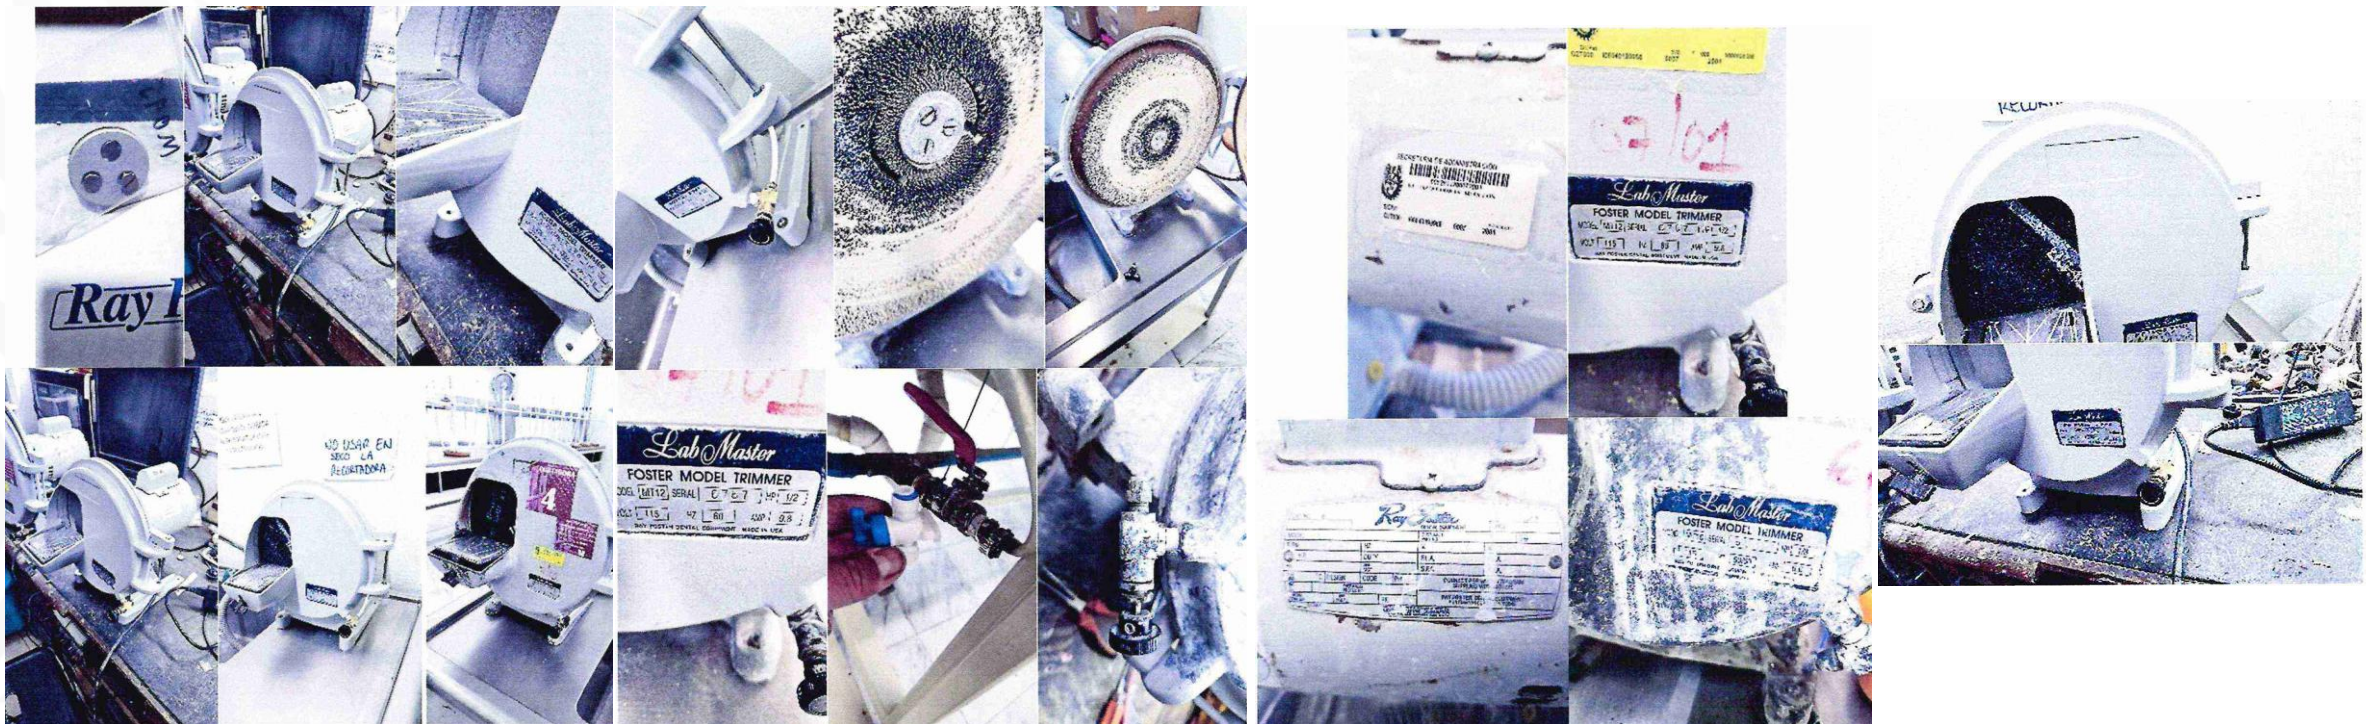




MANTENIMIENTOS

REVISIÓN AUTOCLAVES

Se realiza el Mantenimiento correctivo y preventivo de las Autoclaves, la Limpieza profunda, la calibración y el ajuste completo.


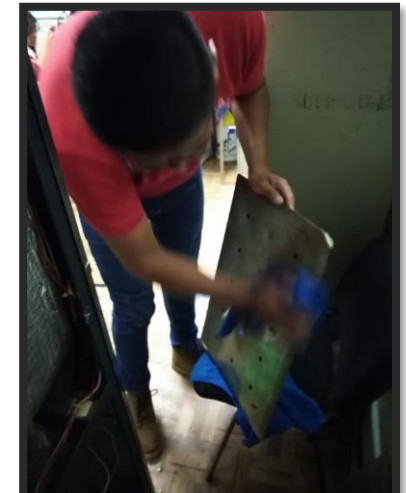




MANTENIMIENTOS

REVISIÓN RAYOS X

Se realizan los servicios de reparación de los 2 aparatos de Rayos X por la Empresa White Solutions.



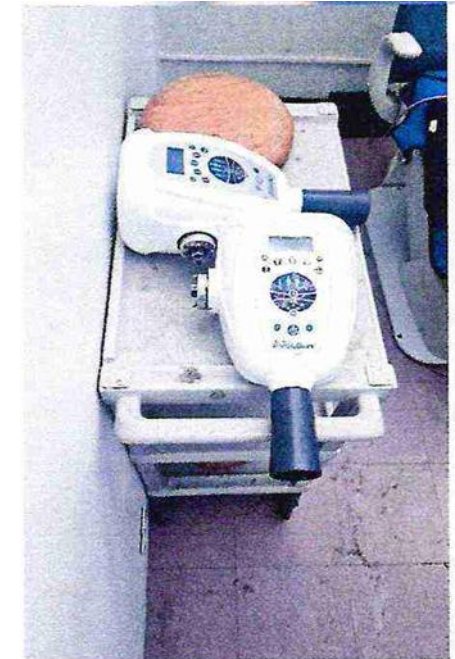
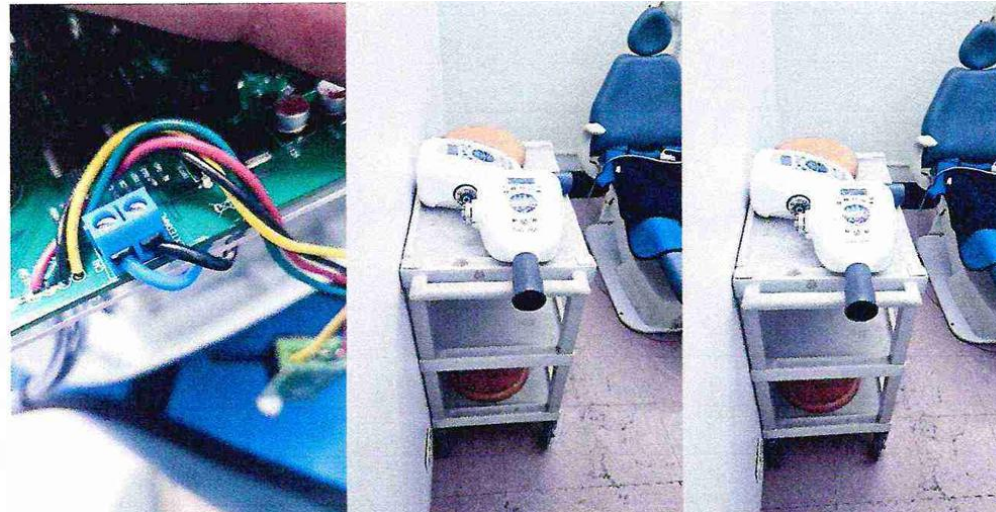




MANTENIMIENTOS

FUMIGACIÓN

Se lleva a cabo en todas las Instalaciones, con el sistema de Aspersión; realizado por la Empresa **SERVIPRO DE MÉXICO S.A. DE C.V.** el día 13 de Junio de 2025 a las 10:00hrs.

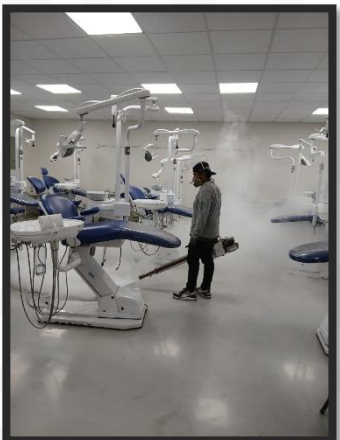
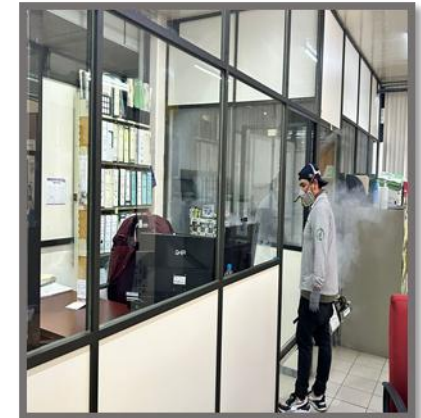
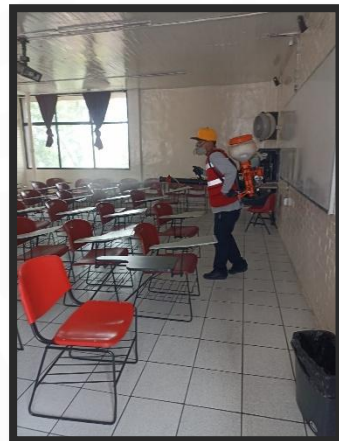
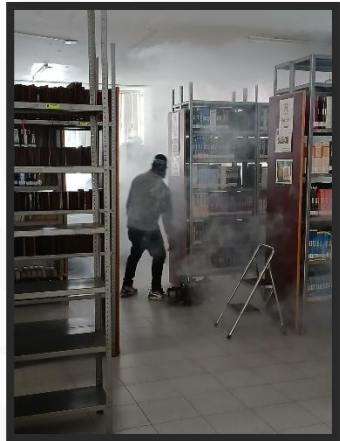




MANTENIMIENTOS

DESASOLVE

Se realiza el Desasolve general el día 04 de Julio de 2025, por parte de la Dirección de Servicios Generales.

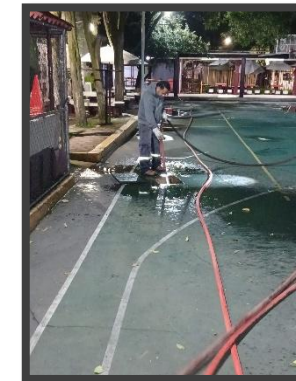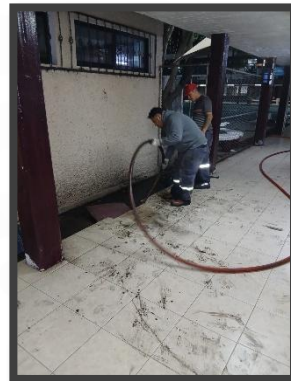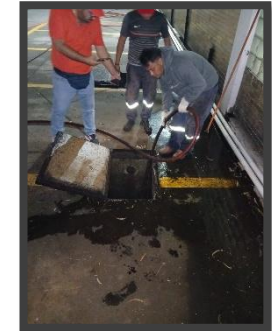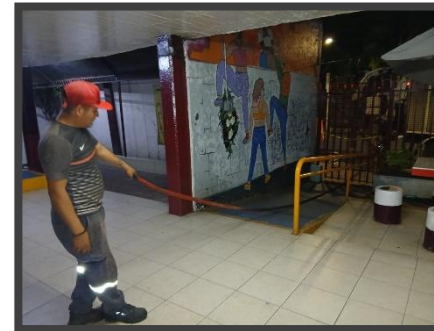



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



REPORTE DE PLAN DE ACCIÓN

12 de Julio de 2025

MANTENIMIENTOS

TABLA DE PLAN DE ACCION

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	FUMIGACIÓN A TODO EL CICS	CORRECTIVO	13/06/2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	PUNTO CUMPLIDO EN EL PROGRAMA DE RECONDICIONAMIENTO
2	LIMPIEZA PROFUNDA A LOS EDIFICIOS	CORRECTIVO	12 AL 20 DE JUNIO 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	 

MANTENIMIENTOS

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
3	DESASOLVAR LOS BAÑOS (BAJADAS PLUVIALES)	CORRECTIVO	19/06/2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRIETAS	CORRECTIVO	DICTAMEN EN PROCESO	SUB ADMITIVA/DRMYS	EL DICTAMEN SE ENCUENTRA EN PROCESO CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTOS

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
5	MANTENIMIENTO DE SILLAS DEL AUDITORIO	CORRECTIVO	18/06/2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	     
6	COMPRESORES	CORRECTIVO	17 Y 18 DE JUNIO DE 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	PUNTO CUMPLIDO EN EL PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO

MANTENIMIENTOS

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
7	IMPERMEABILIZACIÓN	CORRECTIVO	DICTAMEN EN PROCESO	SUB ADMITIVA/DRMYS	EL DICTAMEN SE ENCUENTRA EN PROCESO CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
8	SISTEMA ELECTRICO	CORRECTIVO	17/06/2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	   

MANTENIMIENTOS

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
9	TAPAS CIEGAS PARA LOS REGISTROS DE LAS LÁMPARAS	CORRECTIVO	16 AL 19 DE JUNIO DE 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	
10	INSTALACION DE LA RED HIDRÁULICA	*****	SE SOLICITA EL 13 DE JUNIO DE 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	<p>SE REALIZA SOLICITUD POR MEDIO DEL OFICIO SeAcacICS-UST-1041-2025 AL DIR. DE SERVICIOS GENERALES</p> 



MANTENIMIENTOS

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
11	MANTENIMIENTO A UNIDADES RAYOS X, AUTOCLAVES Y SIMULADORES	CORRECTIVO	16 AL 19 DE JUNIO DE 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	PUNTO CUMPLIDO EN EL PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO
12	LIMPIEZA DEL CAPPSI Y CÁMARAS DE GESELL	CORRECTIVO	12 AL 20 DE JUNIO 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	PUNTO CUMPLIDO EN EL PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO

MANTENIMIENTOS

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
13	TARJAS DE LOS LABORATORIOS	CORRECTIVO	16 AL 19 DE JUNIO DE 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	
14	LIMPIEZA DE LABORATORIOS DE BIOMEDICAS	CORRECTIVO	12 AL 20 DE JUNIO 2025	SUB ADMITIVA/DRMYS	





MANTENIMIENTOS

N°	ACTIVIDAD O TAREA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
15	MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE GESELL, INSONORIZACIÓN DE CONSULTORIOS DE CAPPSI 1 Y CAPPSI 2, CORTINA DE SALÓN SISCO.	CORRECTIVO	DICTAMEN EN PROCESO	SUB ADMITIVA/DRMYS	EL DICTAMEN SE ENCUENTRA EN PROCESO CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTOS

AVANCES GENERALES

Por medio de la Dirección de Servicios Generales y la gestión de Recursos Materiales y Servicios, se presenta el proveedor EAPRO Construcciones SA de CV., a realizar proyecto de baños de auditorio, el cual se encuentra en proceso.

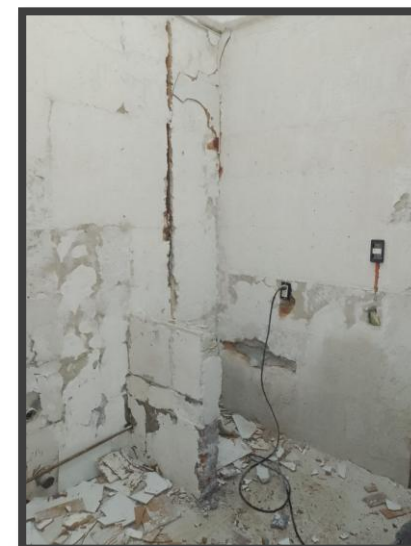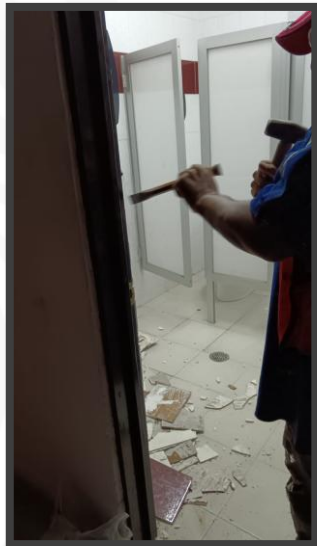

MANTENIMIENTOS

PUNTOS GENERALES

Se realizo mantenimiento a las mesas de trabajo de las Clínicas de Odontología






MANTENIMIENTOS

PUNTOS GENERALES

Se presentan los avances del Inventario del Almacén

AVANCE	70%
FALTANTE	30%

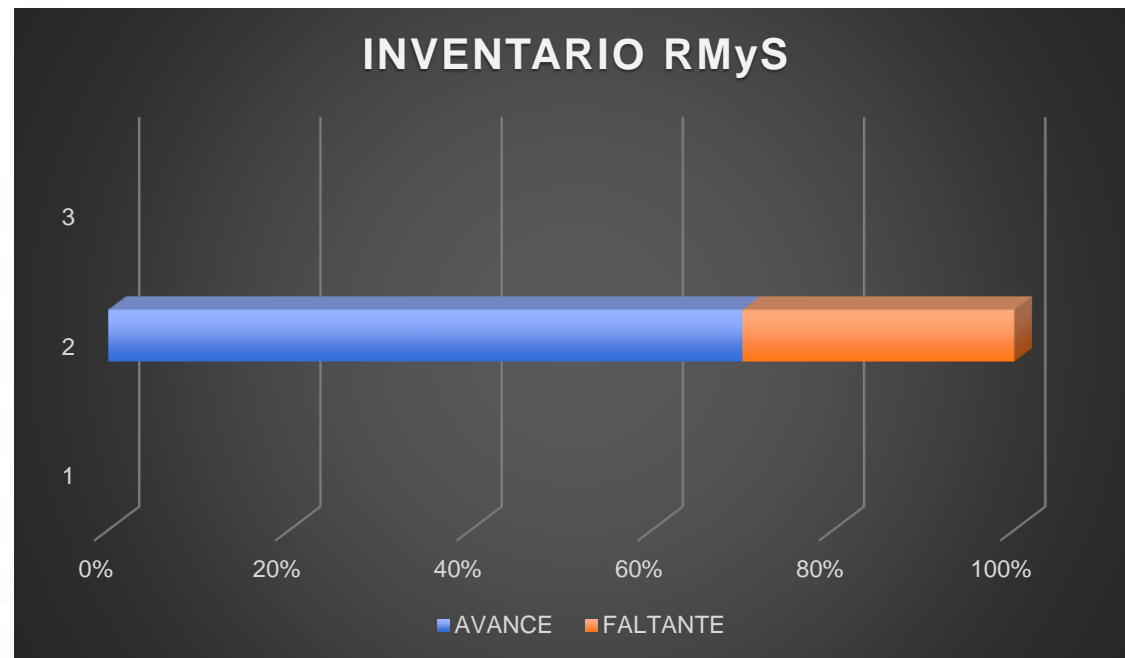



MANTENIMIENTOS

PUNTOS GENERALES

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
OBJETIVO:	Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones, a través de la prevención, reparación y mantenimiento de las mismas.


- 1.- Aplicar la programación de las actividades en consonancia con los objetivos
- 2.- Implantar las acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera expedita
- 3.- Organización y control de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, definiendo prioridades de atención para ser realizados por el personal
- 4.- Gestión de repuestos y herramientas
- 5.- Promover el conocimiento y utilización de la documentación del área
- 5.- Documentar órdenes de trabajo
- 6.- Atender en tiempo las acciones de prevención, corrección o mejora



MANTENIMIENTOS

PUNTOS GENERALES

Curso de capacitación del manejo de los Residuos Biológico-Infeciosos por parte de la Empresa SIMMA

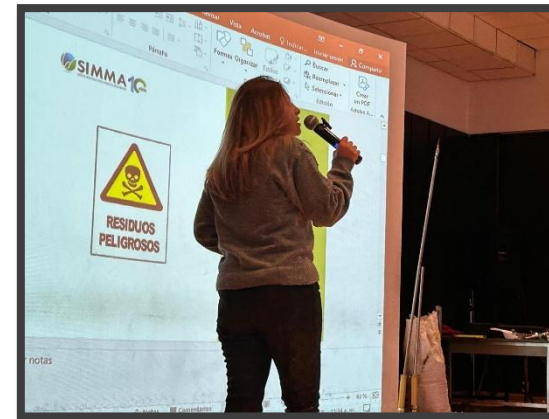



MANTENIMIENTOS UDI - CENAC

12 de Julio de 2025



Gobierno de
México




Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento a equipo de Cómputo en salones (CPUs, Teclados, Mouse y S.O)


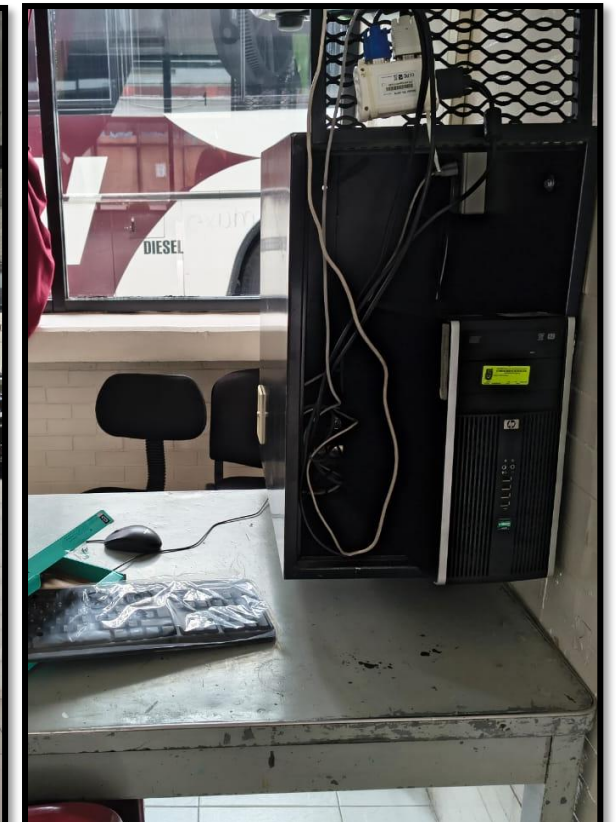




MANTENIMIENTOS

Mantenimiento a equipo de Cómputo en salones (CPUs, Teclados, Mouse y S.O)

17 – 20 de junio 2025

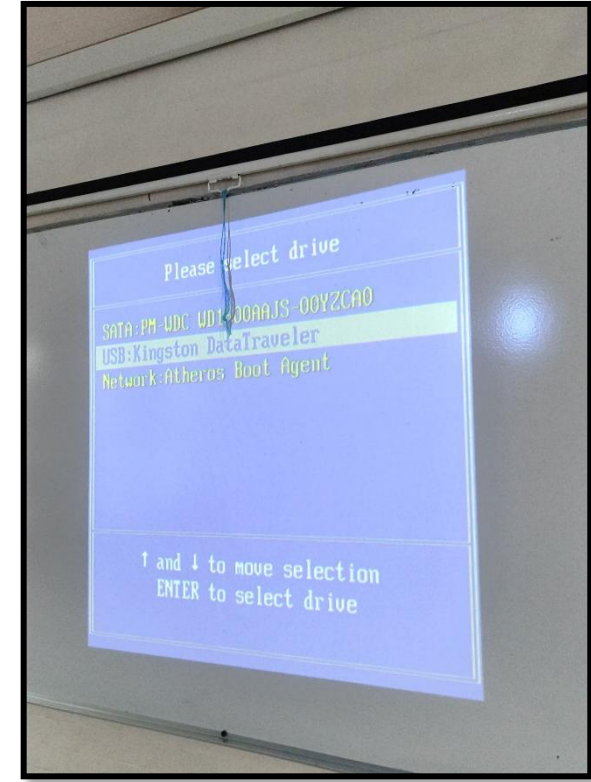
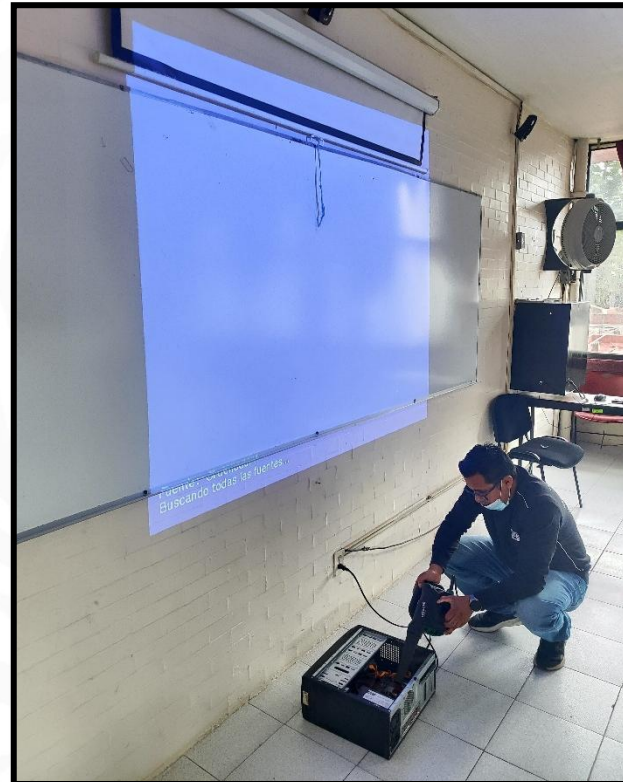




MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento a equipo de Cómputo en salones (CPUs, Teclados, Mouse y S.O)

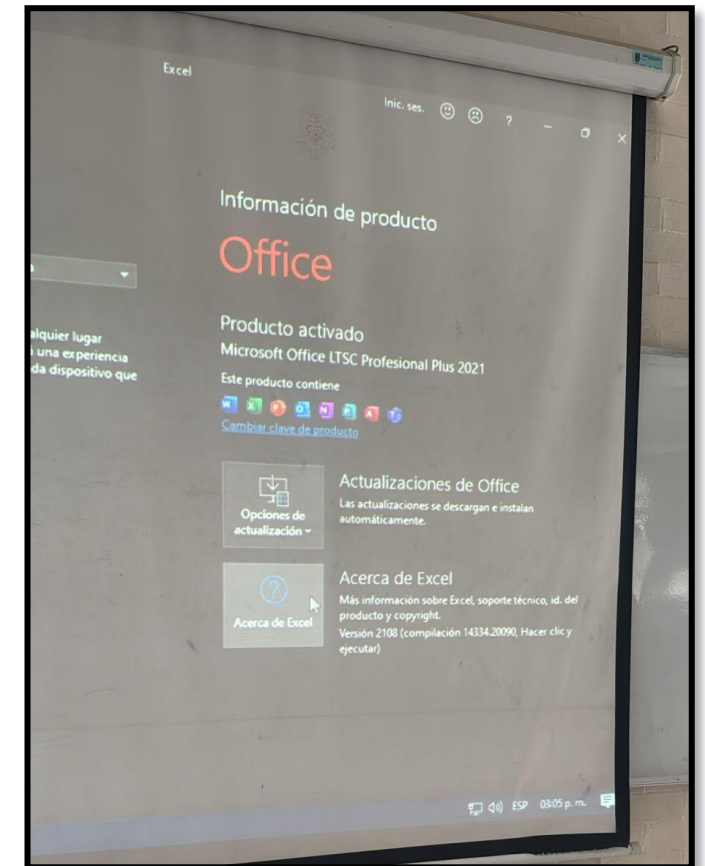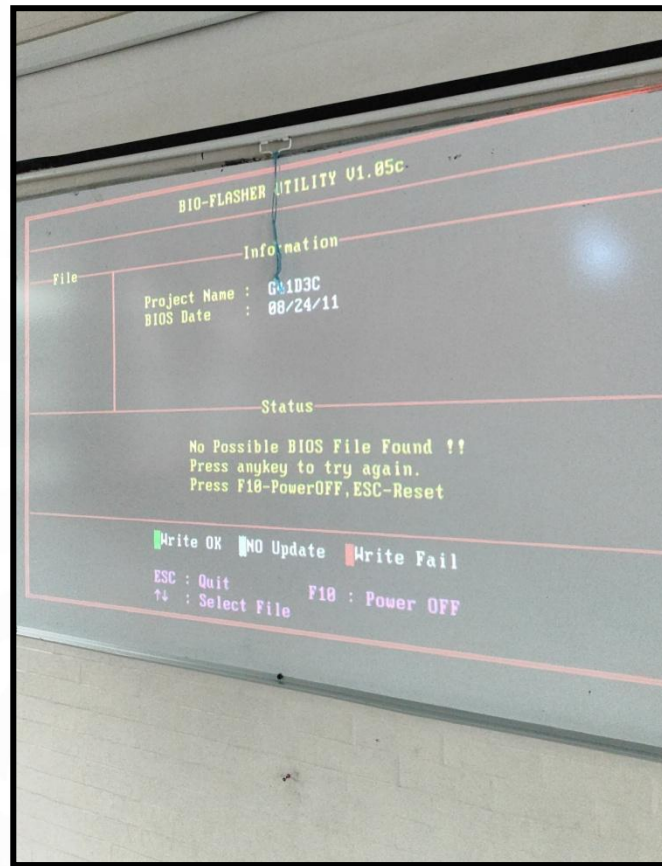




MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento a equipo de Cómputo en salones (CPUs, Teclados, Mouse y S.O)

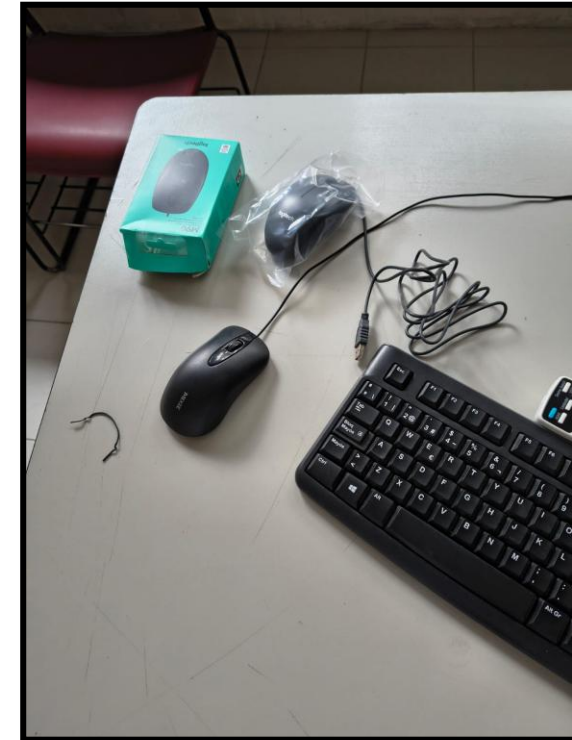



MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento a proyectores






MANTENIMIENTOS

Mantenimiento a proyectores

17 – 20 de junio 2025

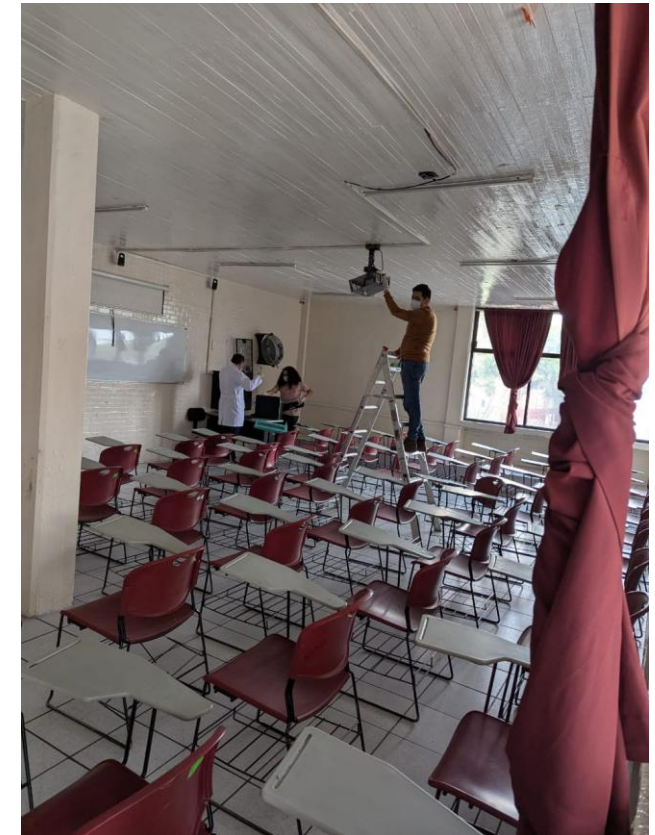



MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento a proyectores





Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

MANTENIMIENTOS

Mantenimiento (Pantallas de proyección)



19 Junio – 04 de julio 2025



Educación
Secretaría de Educación Pública

IPN
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
Unidad Santo Tomás (CICS-UST)

Folio
SeAca-DES-CICS-UST-1042-2025

Asunto
Solicitud Adquisición pantallas

90 Años de la Creación del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional
90 Aniversario del CBCyT "Juan de Dios Baños"
50 Aniversario del CICS, Unidad Sólida Alta
25 Aniversario del CICS, Unidad Santo Tomás y del CICATA, Unidad Altamira
20 Aniversario de la Defensoría de los Derechos Politécnicos

Ciudad de México, 11 de junio de 2025

NOEL MIRANDA MENDOZA
SECRETARIO EJECUTIVO COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN
PRESENTE

Sirva el presente para hacer de su conocimiento que, con el objetivo de dar atención a las demandas descritas en los pliegos petitorios de la comunidad estudiantil del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, derivado de la suspensión de actividades desde el pasado 19 de marzo del año en curso. Por lo que solicito a usted ser considerados para la adquisición de **30 Pantallas para proyector de 100"** para los espacios educativos (aulas de enseñanza). Esta solicitud se fundamenta en la importancia de contar con herramientas especializadas que faciliten el desarrollo de las actividades de enseñanza investigación y gestión, indispensables en nuestro Centro.

Para el seguimiento y contacto para la atención de esta solicitud, por favor enviarla al correo direccioncicsust@ipn.mx

Esperando contar con sus apoyo, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE
"La Técnica al Servicio de la Patria"

SEP
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD SANTO TOMÁS

MAESTRO DECANO CON FUNCIONES DE DIRECTOR
DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD SANTO TOMÁS

MMC/bys*

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
COPAA

11 JUN. 2025



MANTENIMIENTOS

18 de junio 2025

Educación
Secretaría de Educación Pública

COMUNICACIÓN GENERAL DEL CENAC

Folio
COCENAC 330 -2025

Asunto
Atención Oficio SeAca-DES-CICS-UST-0889-2025

DR. MIGUEL MONTEIL CORTES
MAESTRO DECANO CON FUNCIONES DE DIRECTOR
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD,
UNIDAD SANTO TOMÁS.
PRESENTE

Me refiero al oficio SeAca-DES-CICS-UST-0889-2025 de fecha 07 de mayo de 2025, mediante el cual solicita un dictamen y/o informe detallado de las áreas de oportunidad, como resultado del levantamiento realizado en las instalaciones de esa dependencia política el día 16 de abril de 2025, a este respecto, se informa que durante la visita en concreto se realizó una revisión operativa de los servicios de telecomunicaciones a nivel usuario final, detectando que se tiene interrupción del servicio de internet por fallas y/o variaciones en el suministro de energía eléctrica, lo que provoca el constante reseteo de los equipos. En este sentido, el CENAC sugiere la inclusión de baterías adicionales al UPS y un regulador de energía que mitigará de manera importante esta situación.

Además, derivado de la revisión a 108 equipos de cómputo personal realizada el 22 de mayo de 2025, el equipo de ingenieros verificó las características y funcionalidad, indicando los puntos de mejora que se indican a continuación:

- 6 equipos de cómputo que presentan fallas y/o requieren mejoras, ubicados en la en las aulas 2,3,7, 8, 14 y 24 y 26
- Cambio de teclado en el equipo del salón 7 y 25
- 2 monitores dañados en consultorios 1 y 4
- Equipo etiquetado con el número 1 en el aula siglo XXI, que requiere cambio de fuente
- En las aulas 7 y 14 se requiere sustituir el extensor De Salida VGA 1 Puerto Hembra 1 Puerto Hembra AV Paralelo

Adicionalmente, se recomienda para las 26 aulas de los 2 edificios, la sustitución de bocinas.

En este sentido, este Centro Nacional de Cálculo iniciará las gestiones pertinentes para atender los puntos mencionados, por lo que requerimos su colaboración a fin de:

- 1.- Permitir el traslado a nuestro laboratorio de los equipos indicados en los puntos 1 y 4



COMUNICACIÓN GENERAL DEL CENAC

2.- Permitir el acceso a nuestro equipo de ingenieros para atender los puntos 2,3 y 5

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo en espera de sus indicaciones al respecto.

ATENTAMENTE
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Ing. Leonardo Rafael Sánchez Ferrello
Coordinador General



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO NACIONAL DE CÁLCULO

VALE DE SALIDA



FECHA: 18/06/2025

CANT.	DECRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. SERIE
2	MONITORES	HP	LV1911	SIN NÚMERO DE SERIE

CANT.	DECRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. SERIE
2	TECLADOS		SIN MODELO	SIN NÚMERO DE SERIE

CANT.	DECRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. SERIE
1	REGULADOR DE VOLTAJE 6KVA 127/220V BIFASICO PROPIEDAD DEL CENAC	INDUSTRONIC	SIN MODELO	SIN NÚMERO DE SERIE



MANTENIMIENTOS

18 de junio 2025

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO NACIONAL DE CÁLCULO



VALE DE SALIDA

CENAC
CENTRO NACIONAL
DE CÁLCULO

FECHA: 18/06/2025

CANT.	DECRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. SERIE
2	MONITORES	HP	LV1911	SIN NÚMERO DE SERIE

CANT.	DECRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. SERIE
2	TECLADOS		SIN MODELO	SIN NÚMERO DE SERIE

CANT.	DECRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. SERIE
1	REGULADOR DE VOLTAJE 6KVA 127/220V BIFASICO PROPIEDAD DEL CENAC	INDUSTRONIC	SIN MODELO	SIN NÚMERO DE SERIE





MANTENIMIENTOS

18 junio 2025

Traslado de 7 equipos de cómputo al CENAC para Mantenimiento

MEMORANDUM

Ciudad de México, a 18 de Junio de 2025
M/DRMyS/033/2025

Para: Vigilancia

De: Lic. Judith Castillo Pérez
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Asunto: Salida de 07 CPU 's

Por este medio les pido de su apoyo para dejar salir 07 equipo de computo (CPU 's) los cuales se llevará Centro Nacional de Calculo CENAC IPN, para su mantenimiento correctivo, con las siguientes claves CAMBS:

*02T000 I18000006400 00222009
*02T000 I18000006400 00172009
*02T000 I18000006400 00272009
*02T000 I18000006403 0140 2024
*02T000 I18000006400 00232012
*02T000 I18000006400 00242012
*02T000 I18000006400 00222012

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

CICS Santo Tomás
Publicado por Nemra Rag
19 de junio a las 12:06 p. m. · 🌐

Aviso
Atención al acuerdo 6 de día 11 de junio 2025.


IPN
CICS-UST

AVISO

En atención al acuerdo número 6 de la minuta de trabajo de la mesa de diálogo celebrada el 11 de junio, se informa que, como parte del seguimiento a los levantamientos de equipo de cómputo realizados por el Centro Nacional de Cálculo y la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del IPN, el día 18 de junio ambas dependencias, en coordinación, llevaron a cabo el traslado del equipo mencionado en el oficio **CGCENAC-330-2025**, con fecha del 23 de mayo del presente año. Asimismo, se realizó la entrega de dos monitores, dos teclados y un regulador de voltaje para nuestra unidad académica

ATENTAMENTE
Dirección del CICS-UST

WWW.IPN.MX

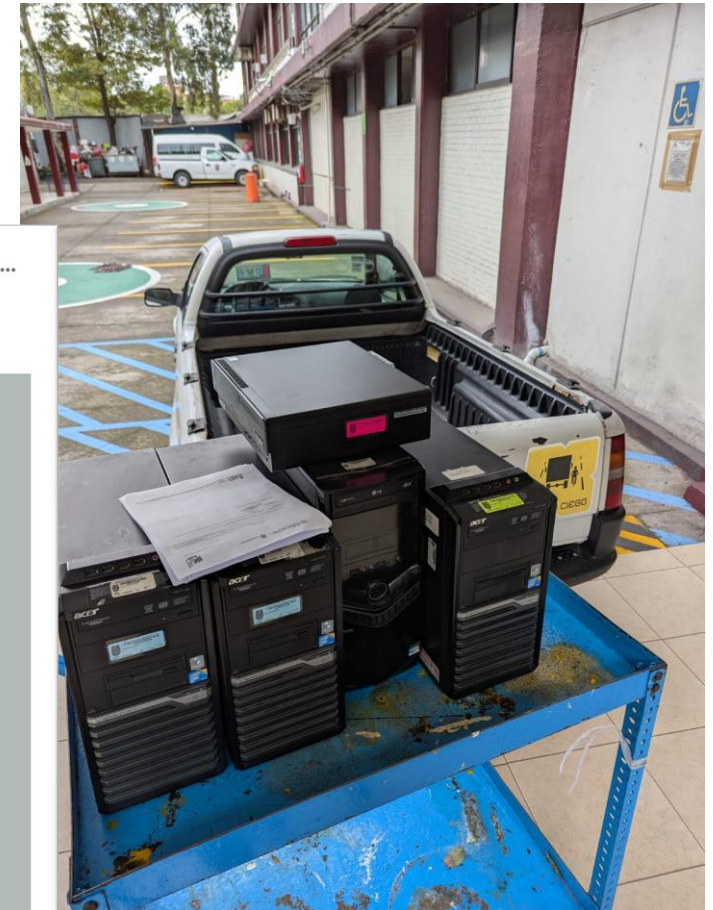




MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento Equipo de cómputo CAPPSI (Monitores CENAC)




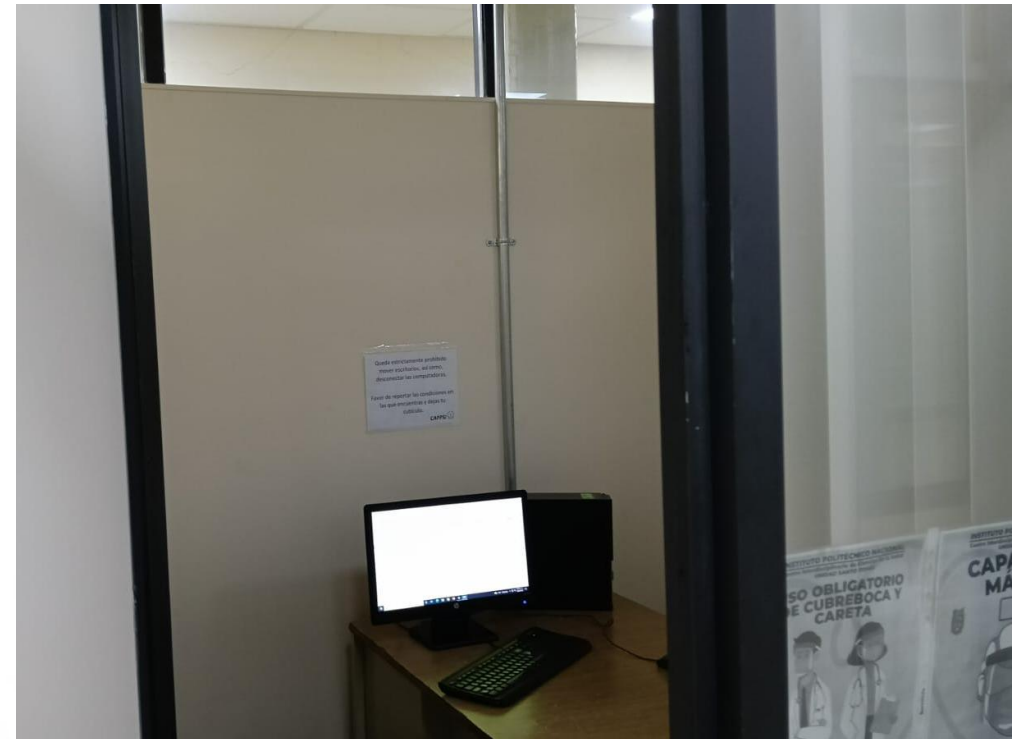




MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento Equipo de cómputo CAPPSI (12 equipos)

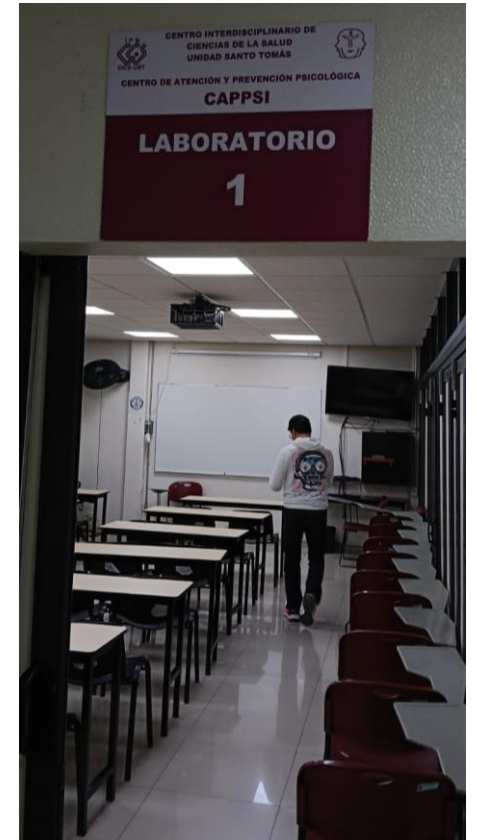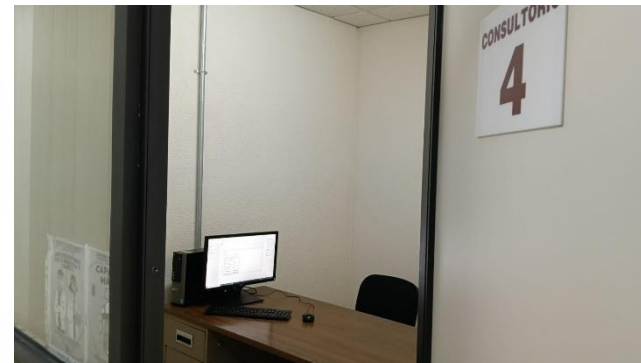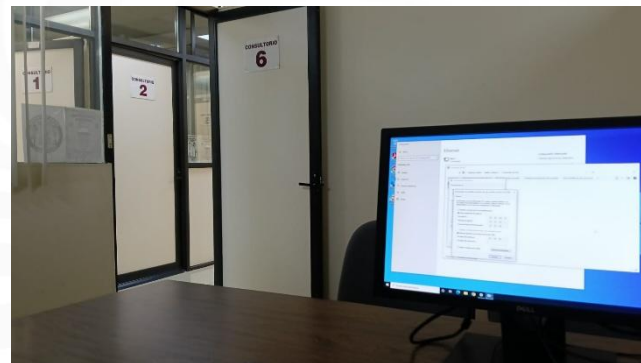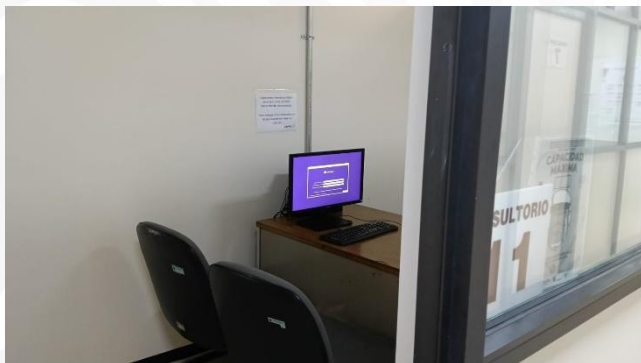




MANTENIMIENTOS

17 – 20 de junio 2025

Mantenimiento equipo y sistema de cámaras de vigilancia y checadores

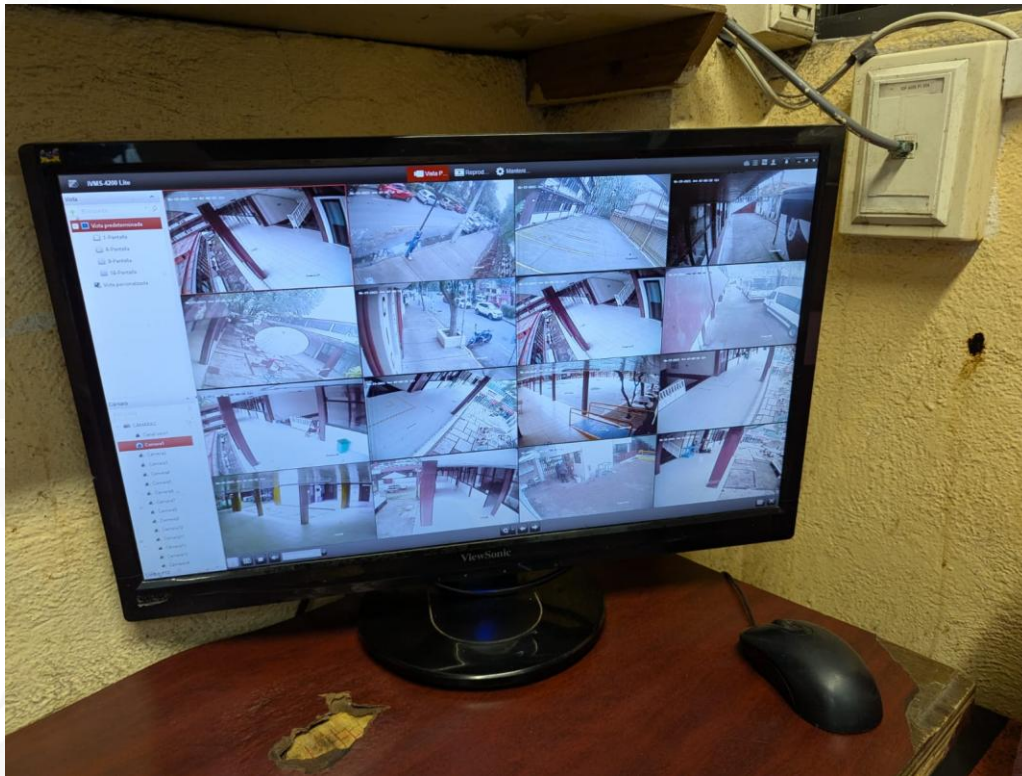




MANTENIMIENTOS

Mantenimiento a Servidores

17 – 27 de junio 2025


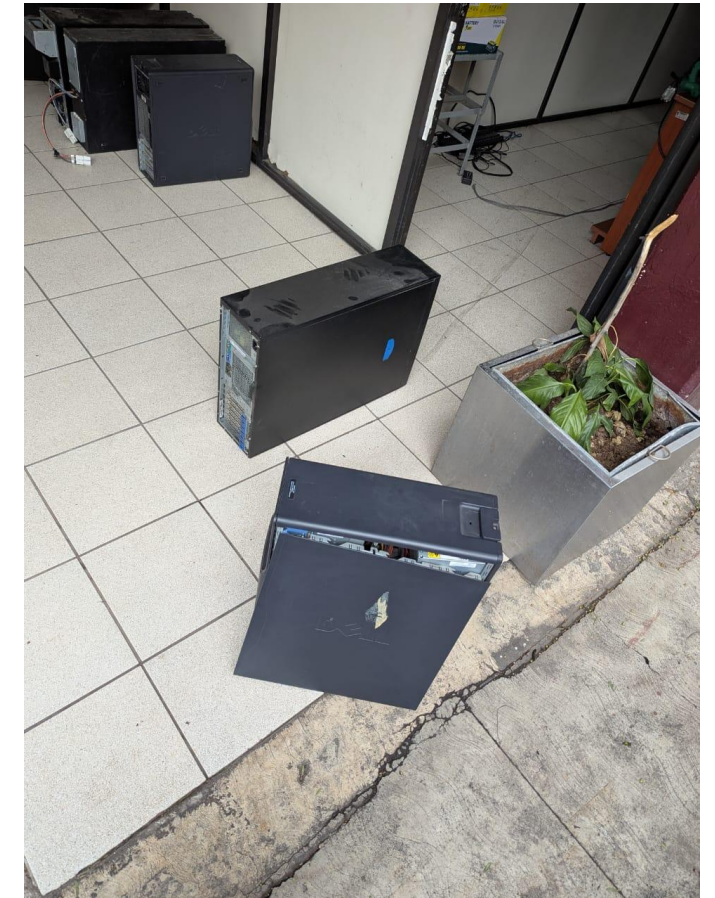




MANTENIMIENTOS

Mantenimiento Laboratorios de Cómputo

23 – 27 de junio 2025

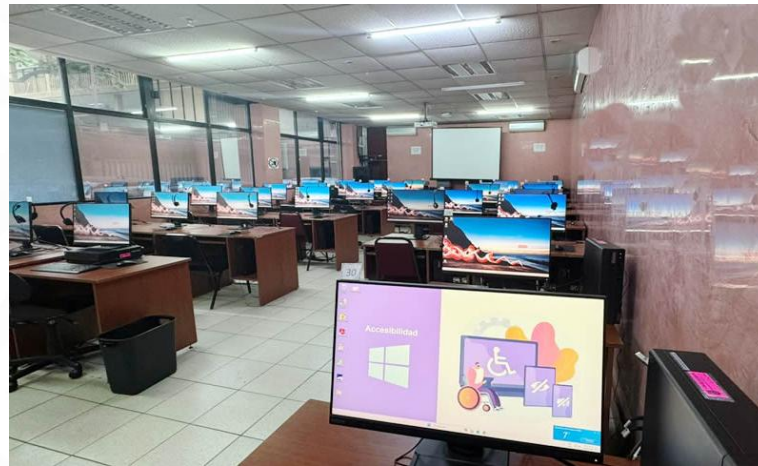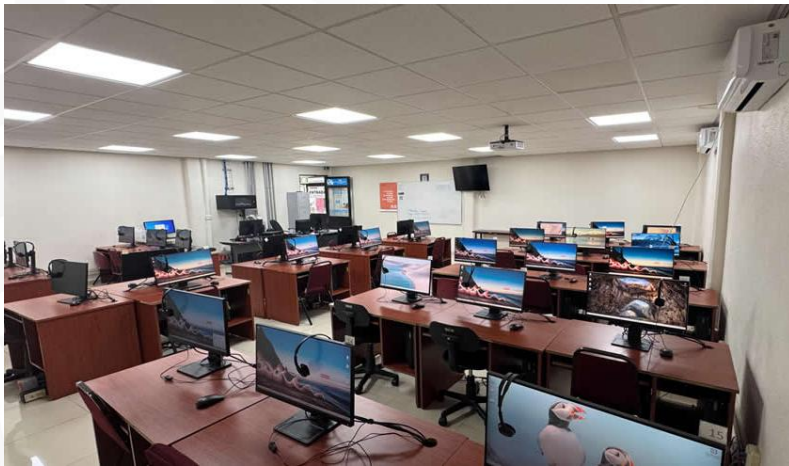




MANTENIMIENTOS

7 al 11 de julio 2025



Mantenimiento Equipos en Centro de Atención y Servicios de Odontología

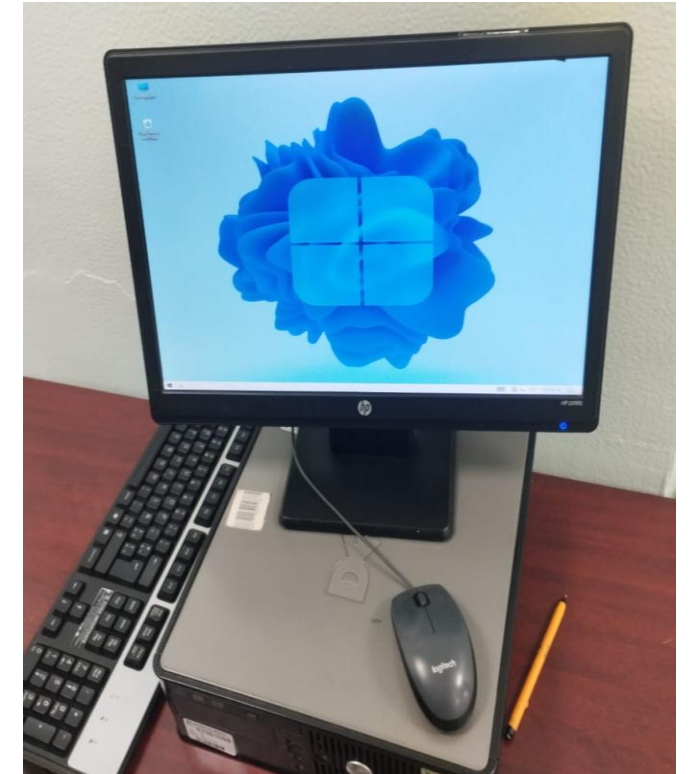



MANTENIMIENTOS

Mantenimiento Laboratorios Odontología

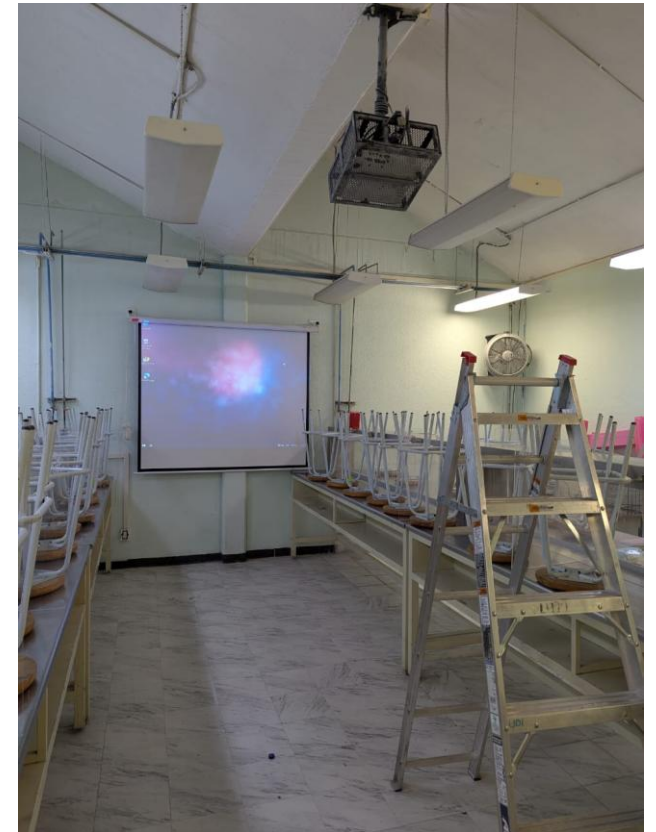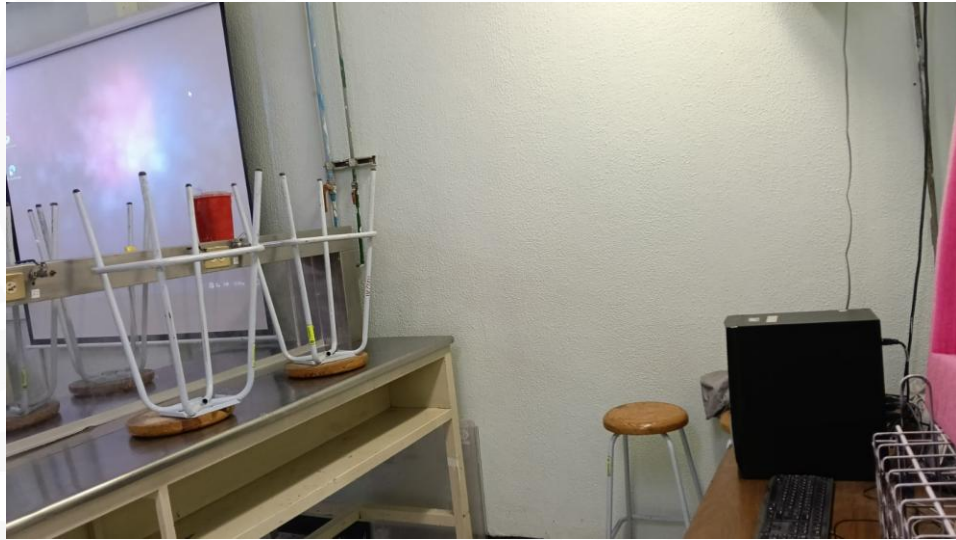



MANTENIMIENTOS

20 – 27 de junio 2025

Instalación Regulador Eléctrico

Ticket #638112 Instalación de cableado eléctrico y puesta en marcha de regulador de voltaje en MDF principal



Estado del Ticket:	Finalizado
Departamento:	Infraestructura
Creado el:	20/06/2025 12:04

Nombre:	Edgar A. Garcia
Correo electrónico:	earmentag@ipn.mx
Teléfono:	57296000 x63416

Detalles del Ticket

DCyC SI Suministro Eléctrico



México D.F. a 24 de junio del 2025

A quien Corresponda:

PRESENTE

Por este conducto me permito solicitar a usted que sea permitida al portador de la presente la salida de esta unidad del siguiente equipo en calidad de préstamo:

Item	descripción	Marca	Modelo	Número de Serie
20	Batería de repuesto para equipo UPS marca Power All. Voltaje de operación nominal 12V 9AH. Ideal para UPS Power All serie FRUK 10KVA/6000W		BATBU12-9J	S/N
02	Adaptador convertidore extensor de video VGA a RJ45 UTP red		SHSVGAUTP	S/N

EDUCACIÓN
Comisión General del Centro Regional de Estudios
Dirección de Cómputo y Comunicaciones
Centro de Atención a Usuarios

ORDEN DE SERVICIO

Fecha de Registro _____ No. De Fallo _____
Fecha de Solicitud _____ No. De Servicio _____
No. De Oficio _____ Fecha de Recepción _____

Datos del Solicitante

Unidad Responsable: CICS UST
Área Final de Atención: SI de MDF Telefono/Extensión _____
Usuario: Edgar Armando Garcia Cargo: Jefe de la UDI
Correo IPN: _____ Correo Alterno: _____

Datos Ingeniero de Servicio o Área de Atención

Área Asignada: Servicio de Mantenimiento Ingeniero Asignado: Humberto Rodriguez
Fecha/Hora de Salida: 20/06/2025 # de Ticket: _____
Estado de Servicio: Finalizado Quien Autoriza: _____

Descripción de la Falla

Se requiere instalar un regulador de voltaje

Actividades Desarrolladas

Se realiza la instalación eléctrica para poner en servicio un regulador de voltaje.
Se conecta el regulador para alimentar un UPS Power All
Se pone en servicio los equipos

Materiales Utilizados

Material	Cantidad	Unidad

Observaciones:

En este servicio participan
Armando Mateo Flores
Eusebio Soriano Negrete

Datos que ingresó el usuario

Fecha y Hora Inicio de Servicio: 24/06/25 Fecha y Termino de Servicio: 24/06/25

IPN
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



MANTENIMIENTOS

23 – 27 de junio 2025

Instalación Regulador Eléctrico







MANTENIMIENTOS

Mantenimiento MDF (Conectividad, Rack, cableado)

19 Junio – 04 de julio 2025

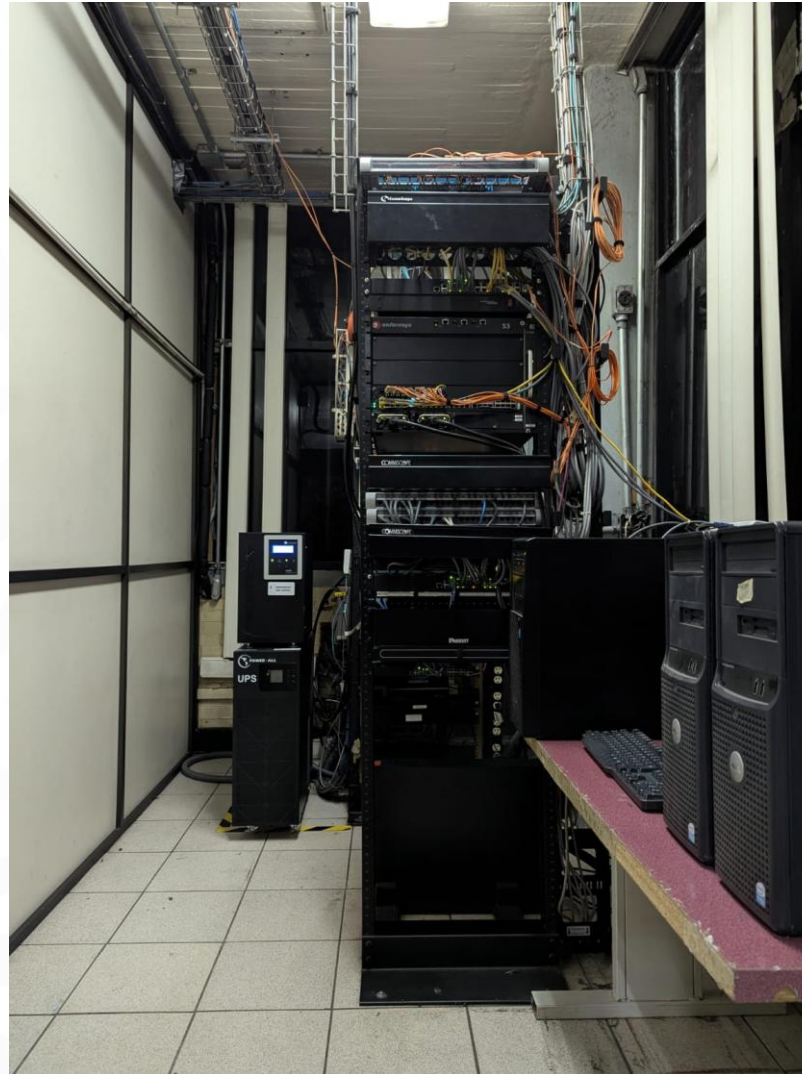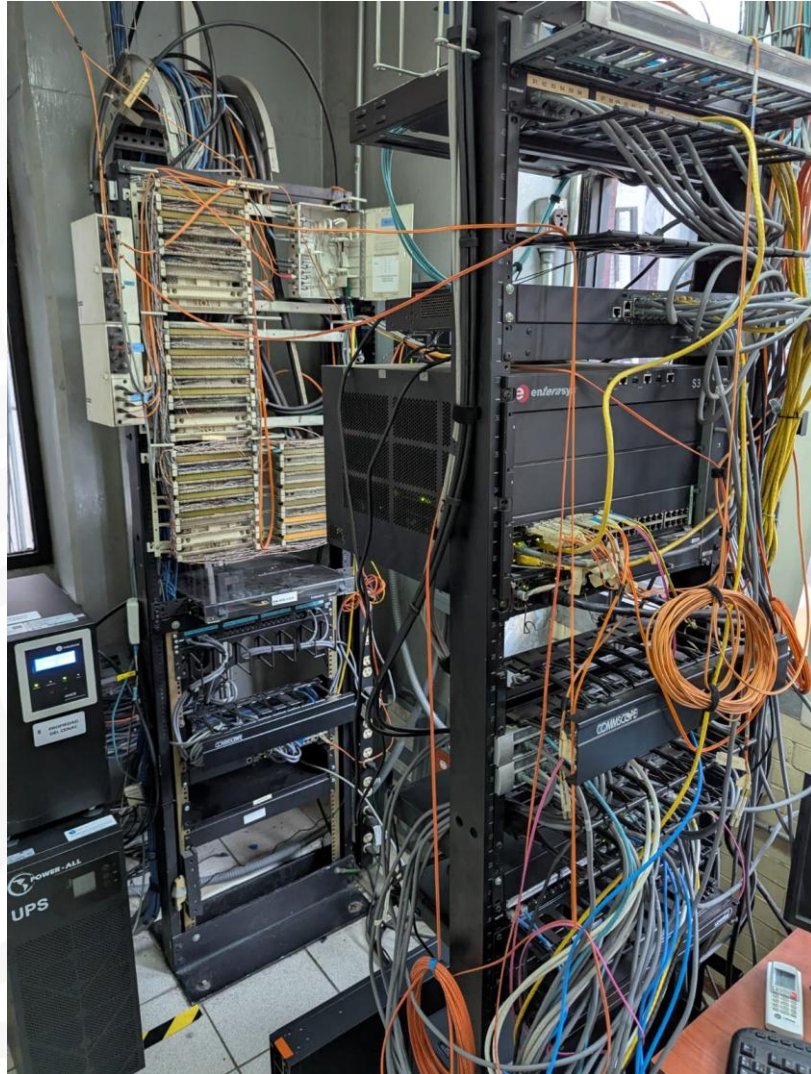



MANTENIMIENTOS

Mantenimiento Equipo de Cómputo (7 Equipos a revisión del CENAC)

Ciudad de México a 7 de julio de 2025

A quien Corresponda:


PRESENTE

Por este conducto me permito solicitar a usted que sea permitida al portador de la presente la salida de esta unidad del siguiente equipo:

#	descripción	Marca	Modelo	Número de Serie
1	Computadora	Genérica	Ensamblada	O2T000 I18000006400 0022 2012
2	Computadora	Genérica	Ensamblada	O2T000 I18000006400 0023 2012
3	Computadora	Genérica	Ensamblada	O2T000 I18000006400 0024 2012
4	Computadora	Acer	M670G	O2T000 I18000006400 0017 2009
5	Computadora	Acer	M670G	O2T000 I18000006400 0022 2009
6	Computadora	Acer	M670G	O2T000 I18000006400 0027 2012

Nota: Estos dispositivos deberán ser entregados a la unidad de informática del CICS UST, este acuse deberá ser firmado por el responsable de la UDI.

- El equipo ensamblado No. 2, se encuentra con daño en la tarjeta madre y el procesador, por tanto, este equipo se encuentra inoperable.
- El equipo ensamblado No. 3, se detectó un bus de memoria RAM defectuoso, por lo cual no puede utilizarse, esto deja al equipo funcionando solo con una memoria RAM.

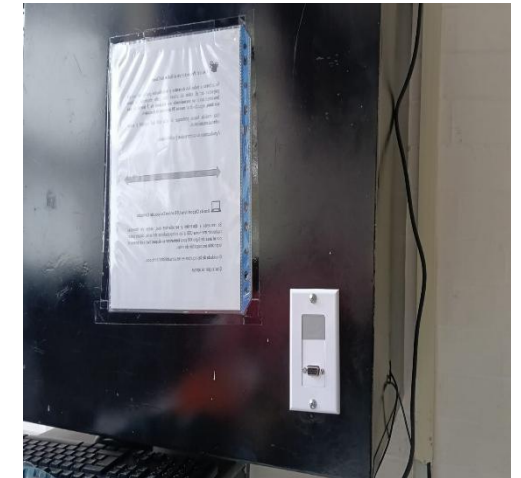

3 Adaptadores Tapa VGA Poyiccot

#	descripción	Marca	Modelo	Número de Serie
3	Adaptador HDMI/VGA	Poyiccot	X000Z2M7 9X	SIN

Nota: Estos dispositivos deberán ser entregados a la unidad de informática del CICS UST, este acuse deberá ser firmado por el responsable de la UDI.

GRACIAS



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

